
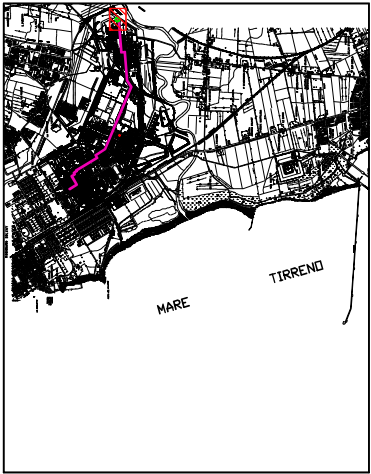


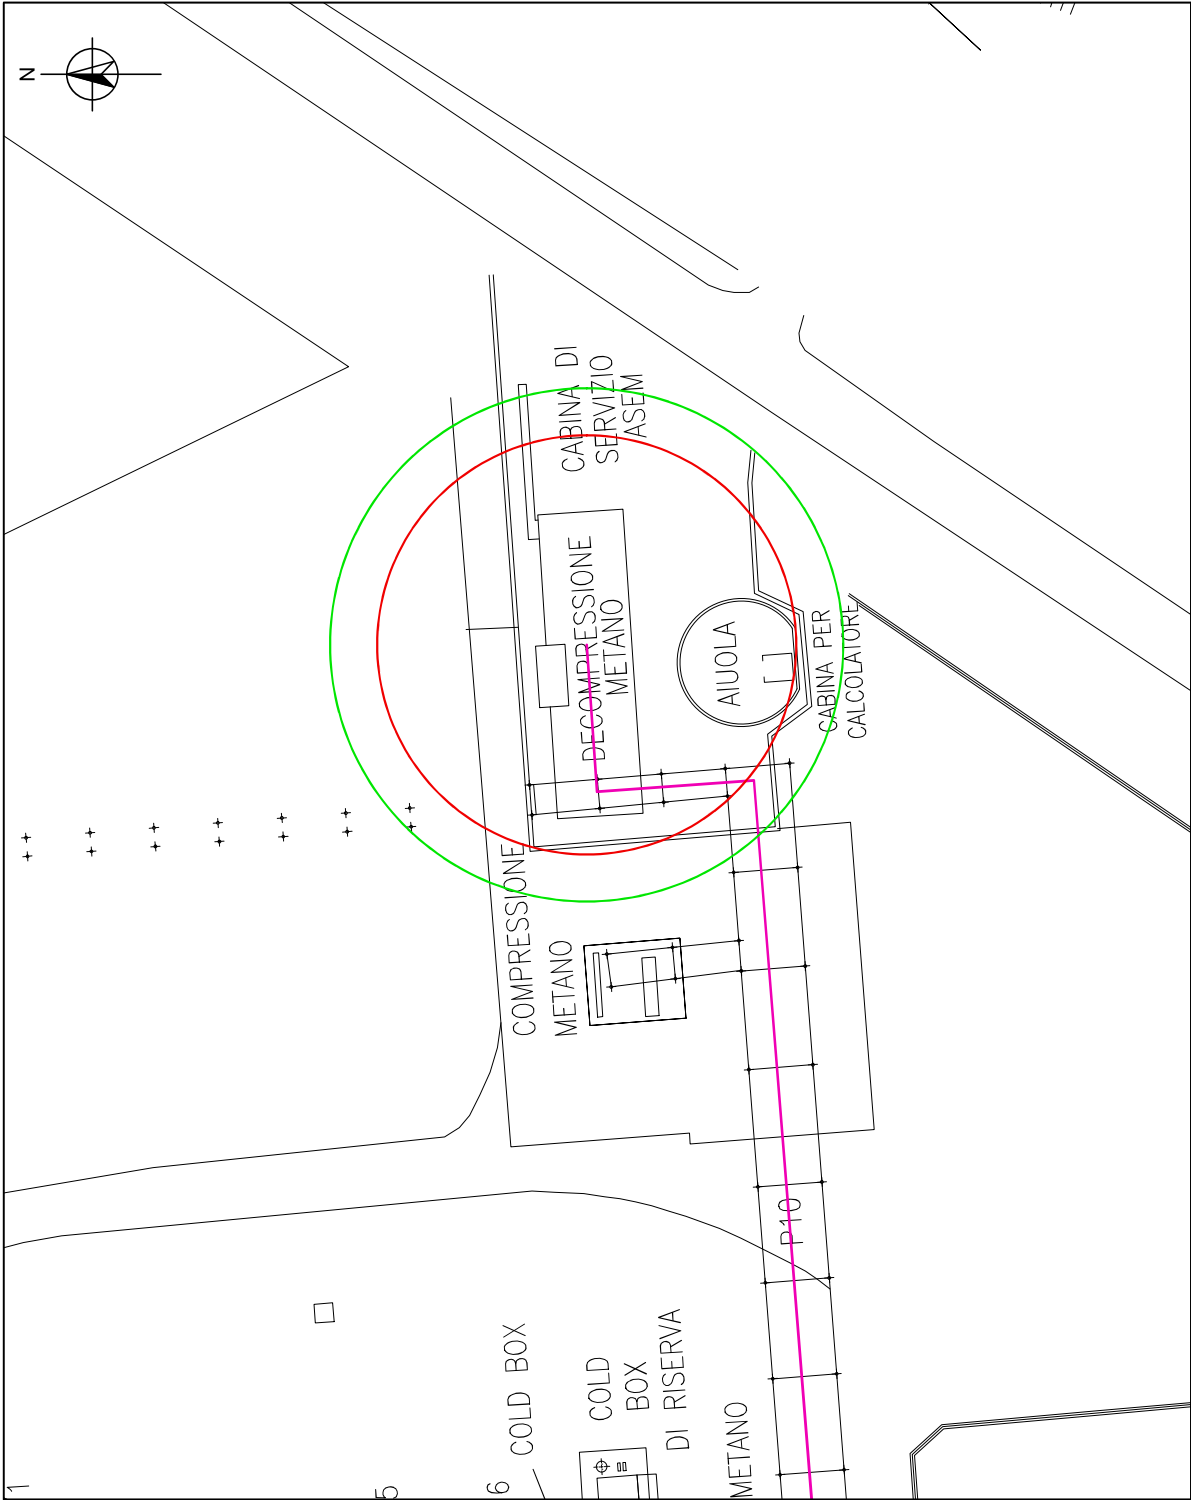

MAPPA CHIAVE

NOTE:

- 1) LE CURVE RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO AL RILASCIO IN CORRISPONDENZA DELLA STAZIONE DI DECOMPRESSIONE METANO.

LEGENDA

- ELEVATA LETALITÀ LFL (19,8 m)
- INIZIO LETALITÀ 1/2LFL (24,0 m)

FIGURA C.4.3-T2-20-FF-2F - FOGLIO 3 DI 3

TOP EVENT No. 2
CONDIZIONI METEO 2F
FLASH FIRE
DISTANZE LFL E 1/2 LFL




1) LE CURVE RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO AL RILASCIO PRESSO LA VALVOLA DI BLOCCO INSTALLATA IN PROSSIMITÀ DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CLORO DI CALCIO.

ELEVATA LETALITÀ LFL (43.4 m)


INIZIO LETALITÀ 1/2LFL (72.7 m)

FIGURA C.4.3-T2-20-FF-5D - FOGLIO 1 DI 3

TOP EVENT No. 2
CONDIZIONI METEO 5D
FLASH FIRE
DISTANZE LFL E 1/2 LFL

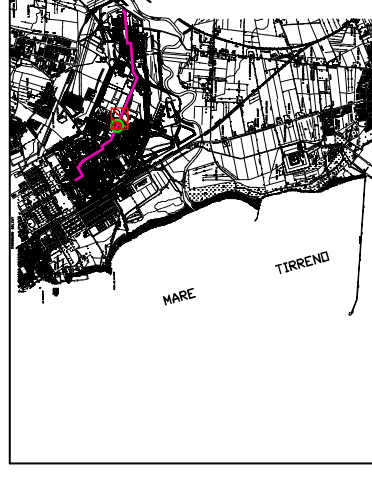


TOP EVENT No. 2
CONDIZIONI METEO 5D
FLASH FIRE
DISTANZE LFL E 1/2 LFL

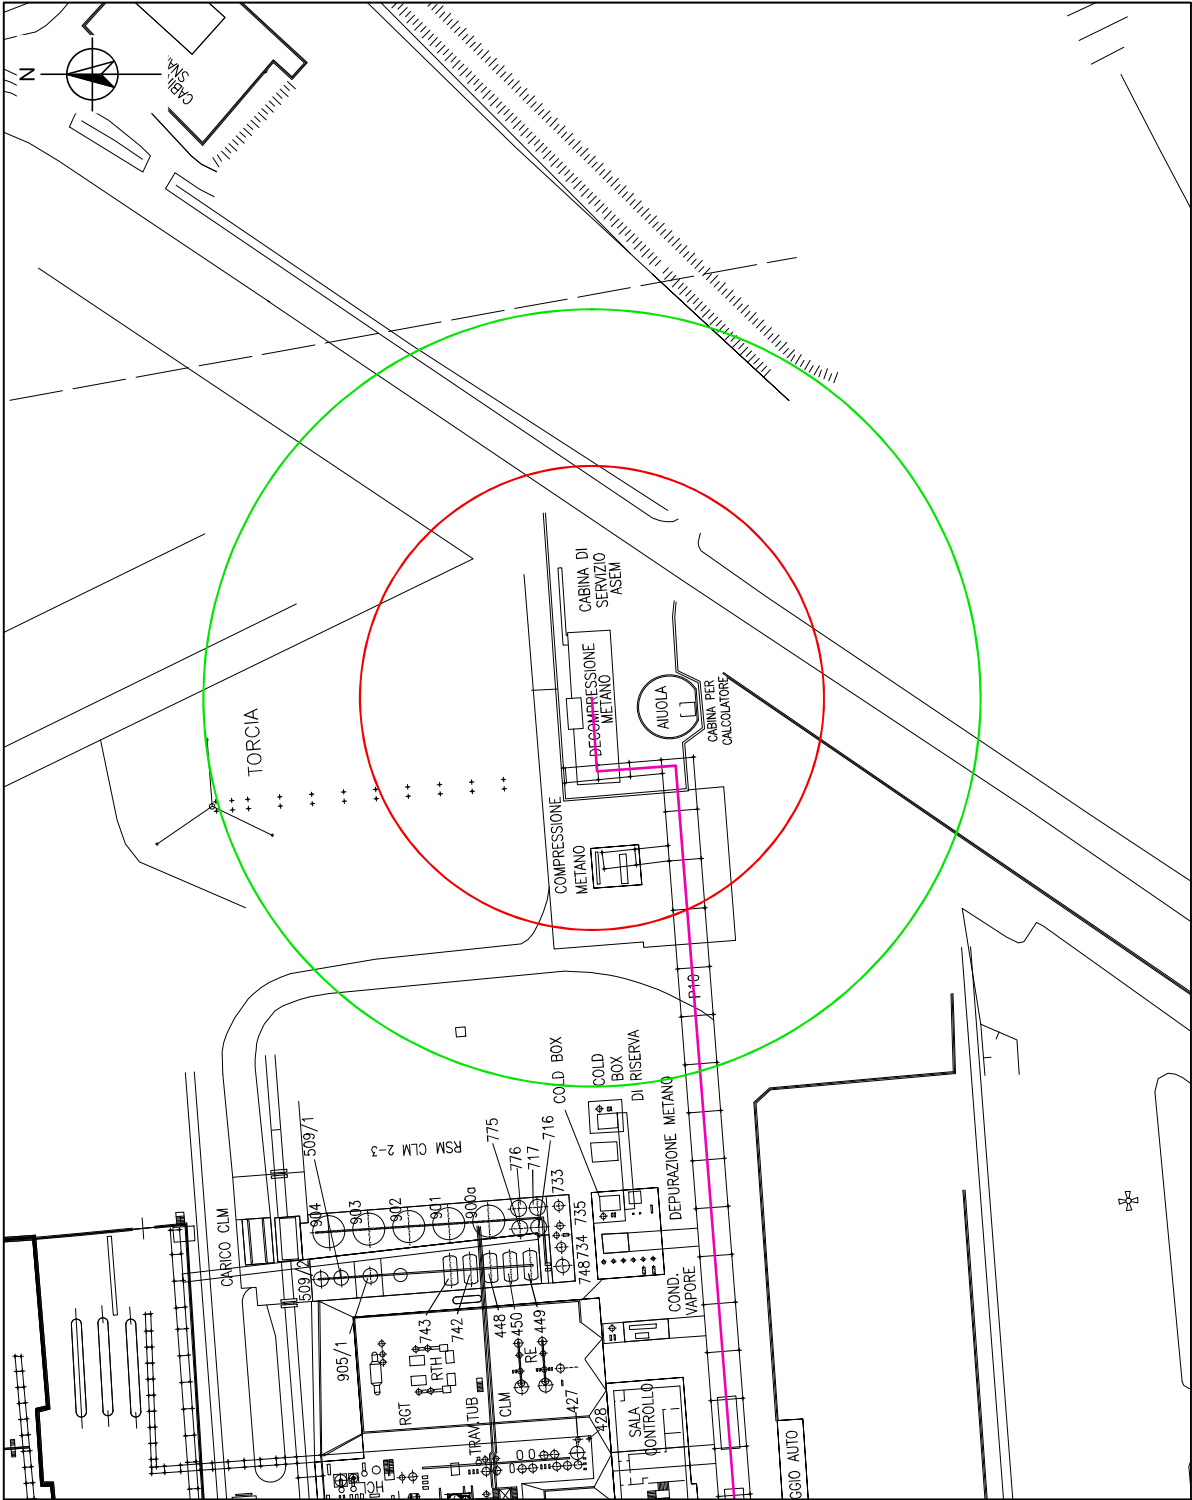

SCALA 1:1000

0 10 20 40 m

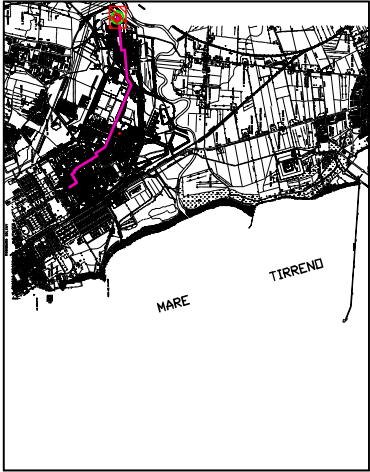

MAPPA CHIAVE

NOTE:



- 1) LE CURVE RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO AL RILASCIO IN CORRISPONDENZA DELLA STAZIONE DI DECOMPRESSIONE METANO.

LEGENDA

- ELEVATA LETALITÀ LFL (43.4 m)
- INIZIO LETALITÀ 1/2LFL (72.7 m)

FIGURA C.4.3-T2-20-FF-5D - FOGLIO 3 DI 3

TOP EVENT No. 2
CONDIZIONI METEO 5D
FLASH FIRE
DISTANZE LFL E 1/2 LFL

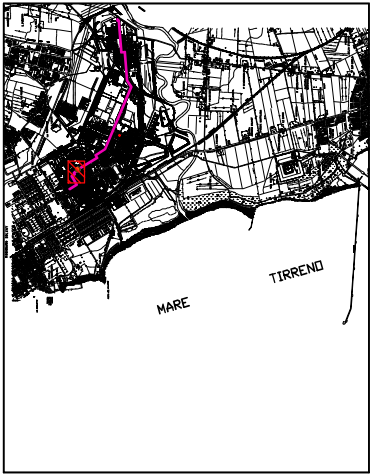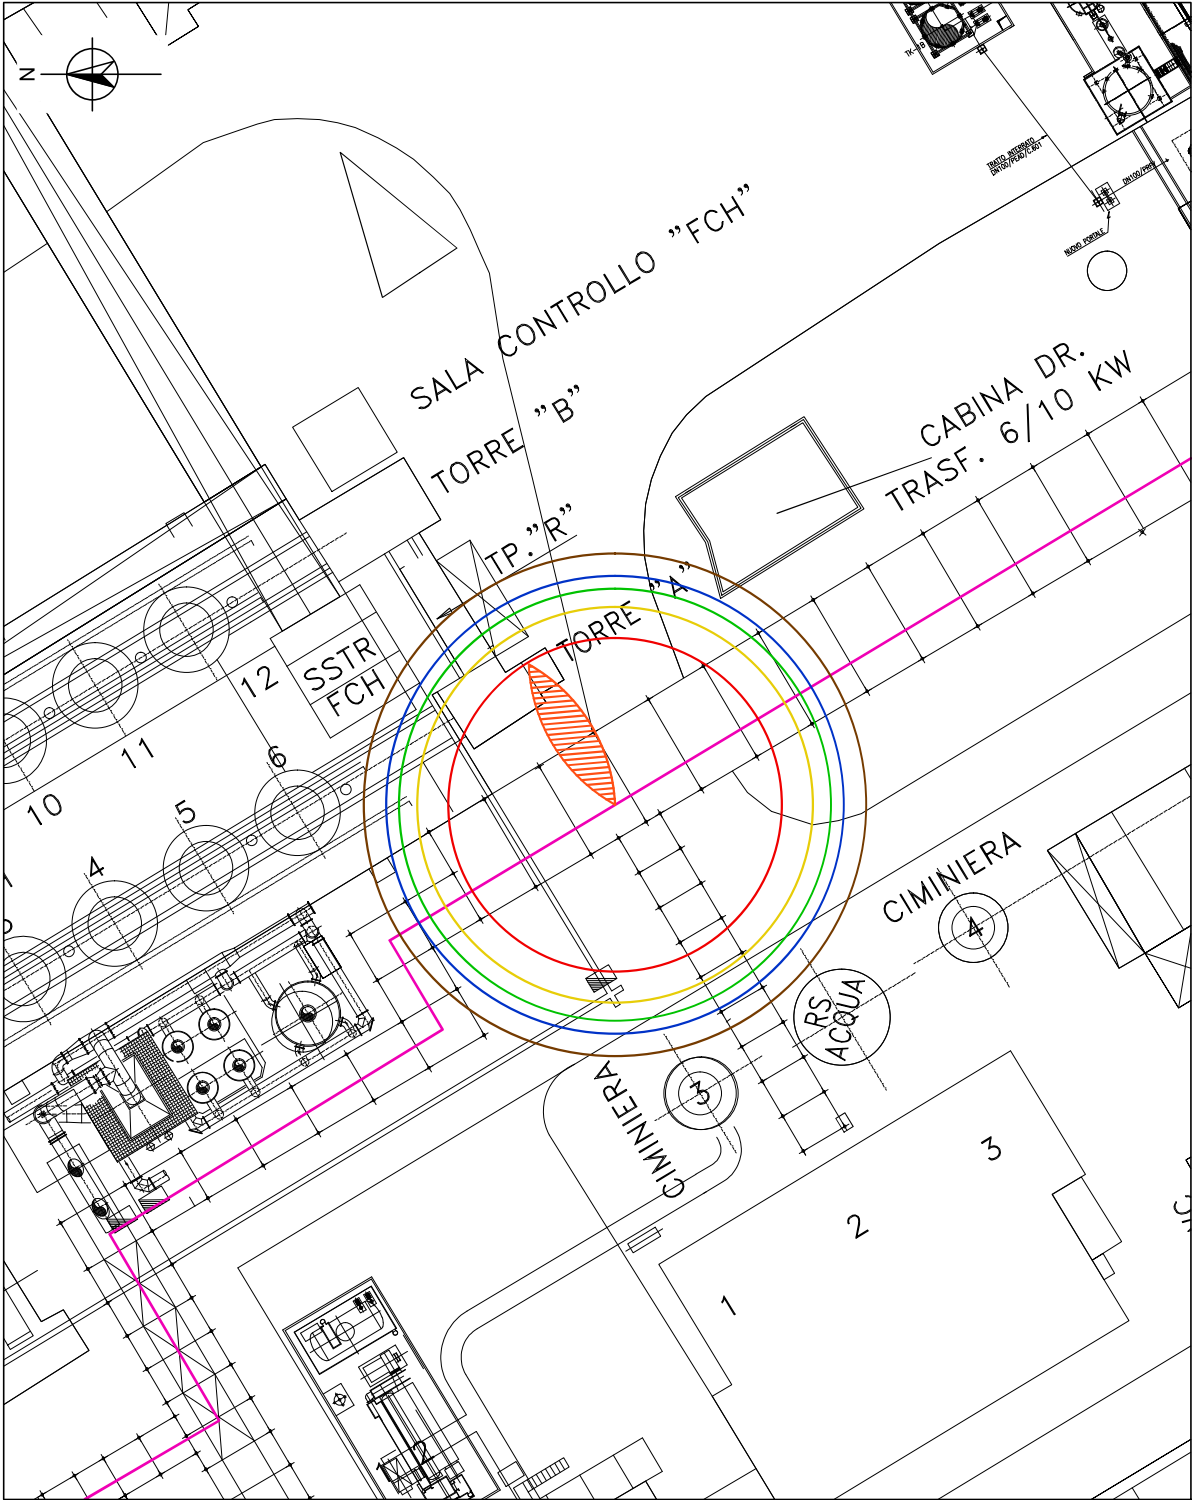

MAPPA CHIAVE

NOTE:

- 1) LE CURVE RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO AI VALORI DI IRRAGGIAMENTO ALLA QUOTA DI RILASCIO (DISTANZE MASSIME).
- 2) LE CURVE RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO AL RILASCIO PRESSO LA VALVOLA DI BLOCCO INSTALLATA IN PROSSIMITÀ DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CLORURO DI CALCIO.


LEGENDA

- LESIONI REVERSIBILI 3 kW/m² (23.5 m)
- LESIONI IRREVERSIBILI 5 kW/m² (21.4 m)
- INIZIO LETALITÀ 7 kW/m² (20.2 m)
- ELEVATA LETALITÀ 12.5 kW/m² (18.5 m)
- EFFETTI DOMINO 37.5 kW/m² (15.8 m)
- LUNGHEZZA FIAMMA (15.4 m)


FIGURA C.4.3-T2-20-JF-2F - FOGLIO 1 DI 3

TOP EVENT No. 2
CONDIZIONI METEO 2F
JET FIRE
DISTANZE PER IRRAGGIAMENTO

SCALA 1:500
0 5 10 20 m

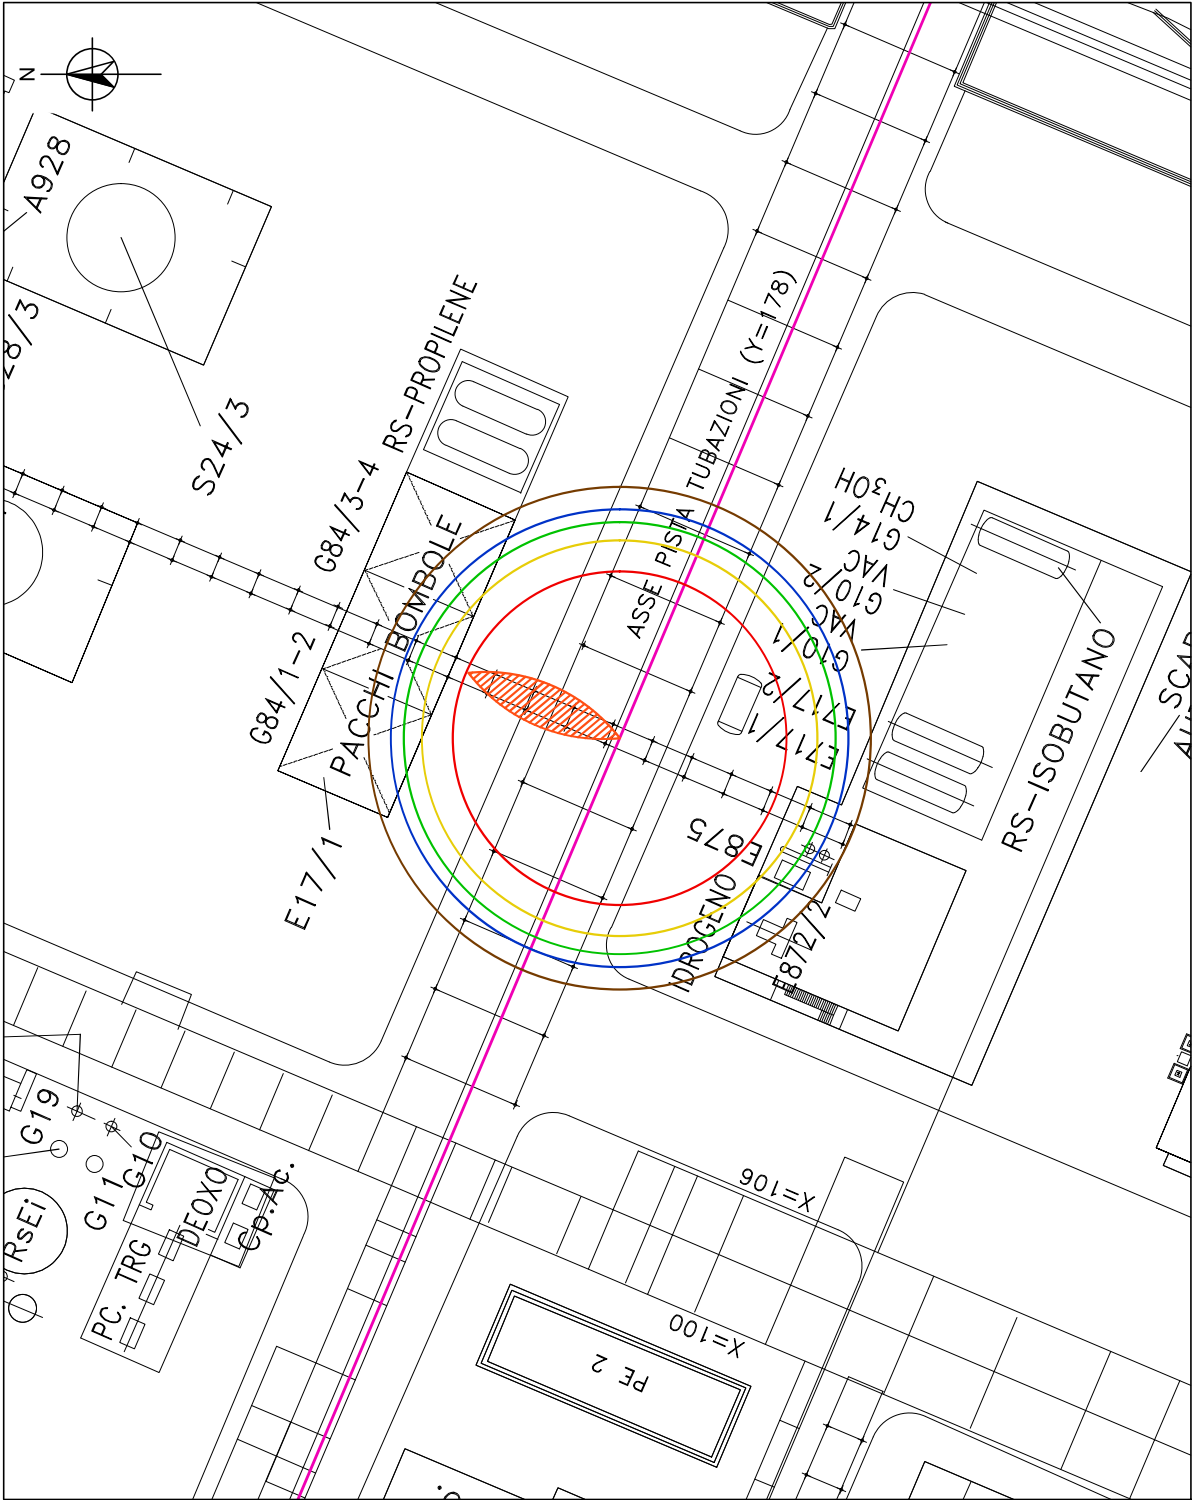

SCALA 1:500

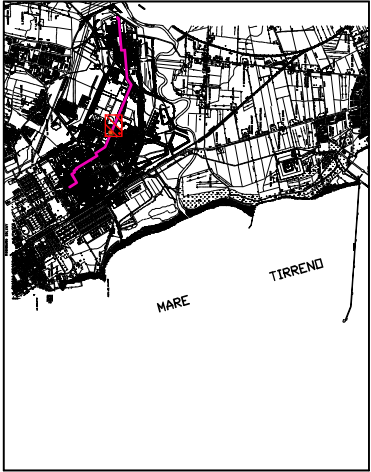

MAPPA CHIAVE

NOTE:


- 1) LE CURVE RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO AI VALORI DI IRRAGGIAMENTO ALLA QUOTA DI RILASCIO (Distanze MASSIME).
- 2) LE CURVE RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO AL RILASCIO DALL'ACCOPIAMENTO FLANGIATO UBICATO ALL'ALTEZZA DEL PACCO BOMBOLE IDROGENO DELLA SOCIETA' INEOS.

LEGENDA

- LESIONI REVERSIBILI 3 kW/m² (23.5 m)
- LESIONI IRREVERSIBILI 5 kW/m² (21.4 m)
- INIZIO LETALITÀ 7 kW/m² (20.2 m)
- ELEVATA LETALITÀ 12.5 kW/m² (18.5 m)
- EFFETTI DOMINO 37.5 kW/m² (15.8 m)
- LUNGHEZZA FIAMMA (15.4 m)

FIGURA C.4.3-T2-20-JF-2F - FOGLIO 2 DI 3

TOP EVENT No. 2
CONDIZIONI METEO 2F
JET FIRE
Distanze per IRRAGGIAMENTO

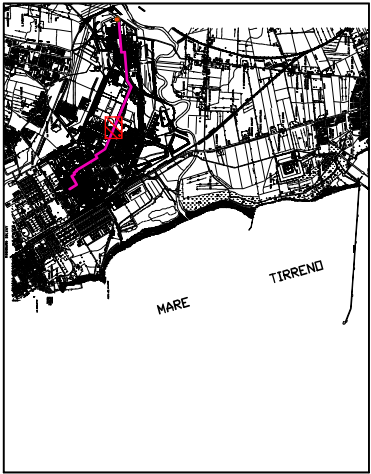

MAPPA CHIAVE


NOTE:

- 1) LE CURVE RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO AI VALORI DI IRPAGGIAMENTO ALLA QUOTA DI RILASCIO (DISTANZE MASSIME).
- 2) LE CURVE RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO AL RILASCIO IN CORRISPONDENZA DELLA STAZIONE DI DECOMPRESSIONE METANO.


LEGENDA

- LESIONI REVERSIBILI 3 kW/m² (23.5 m)
- LESIONI IRREVERSIBILI 5 kW/m² (21.4 m)
- INIZIO LETALITÀ 7 kW/m² (20.2 m)
- ELEVATA LETALITÀ 12.5 kW/m² (18.5 m)
- EFFETTI DOMINO 37.5 kW/m² (15.8 m)
- LUNGHEZZA FIAMMA (15.4 m)


FIGURA C.4.3-T2-20-JF-2F - FOGLIO 3 DI 3



TOP EVENT No. 2
CONDIZIONI METEO 2F
JET FIRE
DISTANZE PER IRRAGGIAMENTO

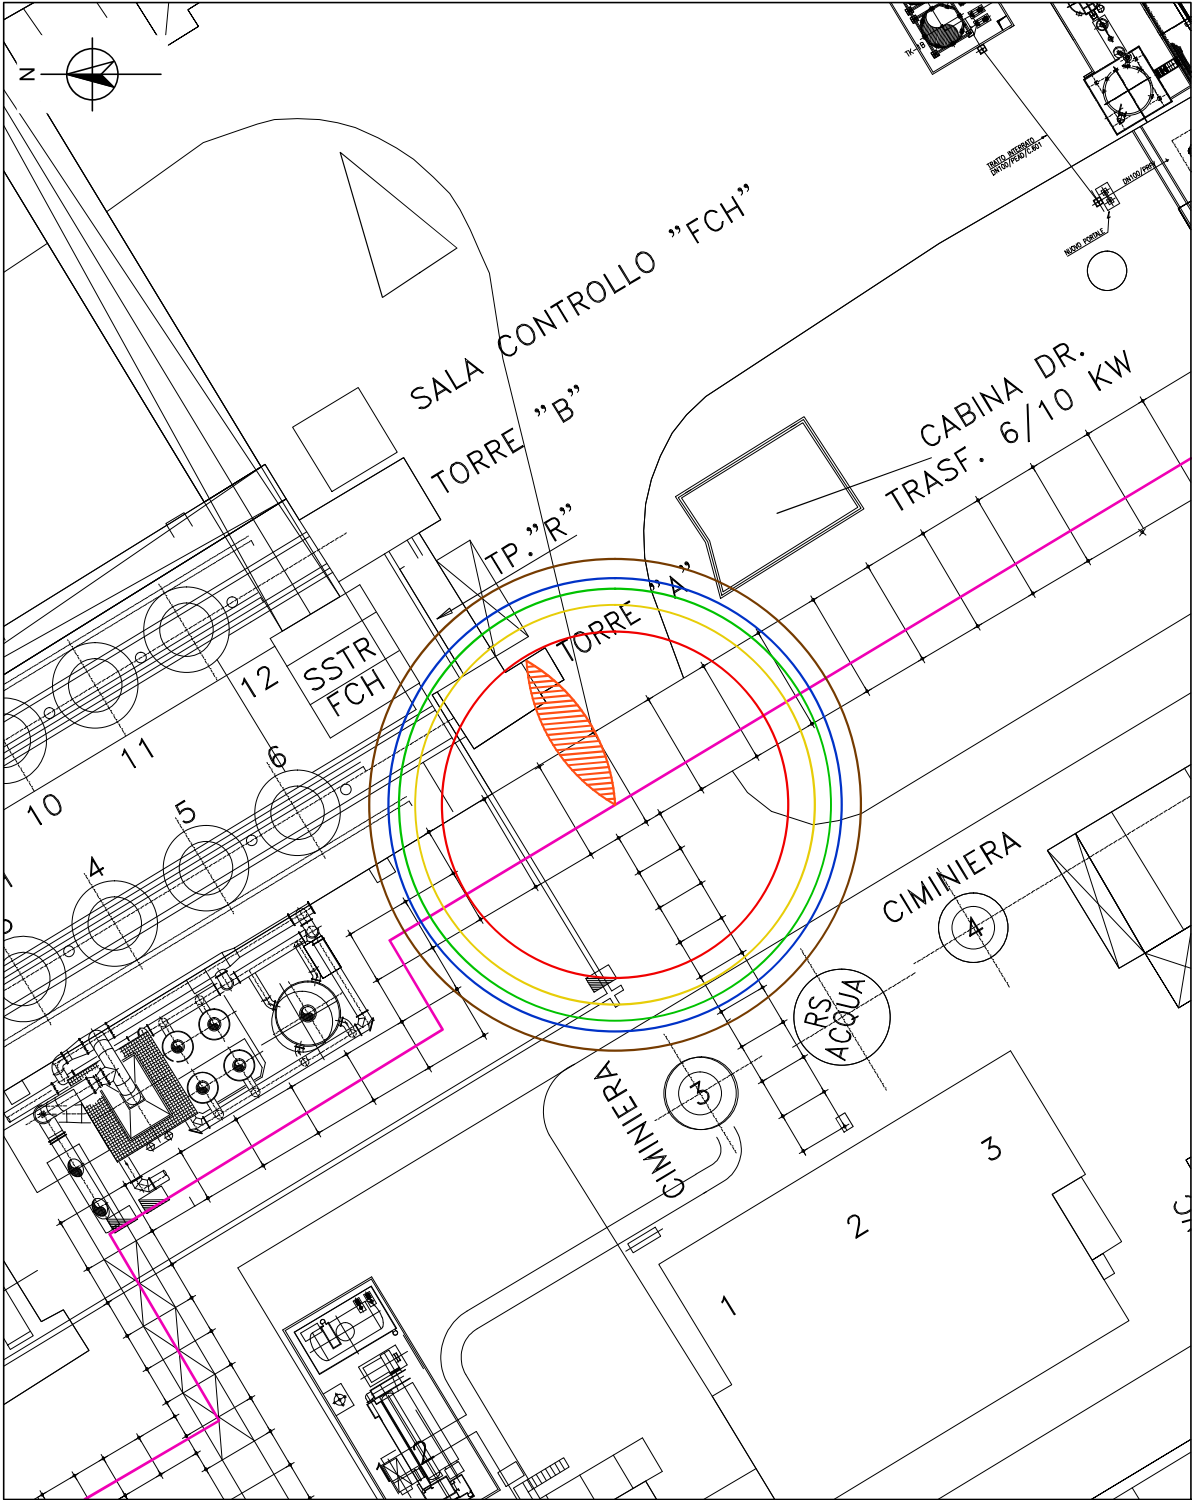

SCALA 1:500

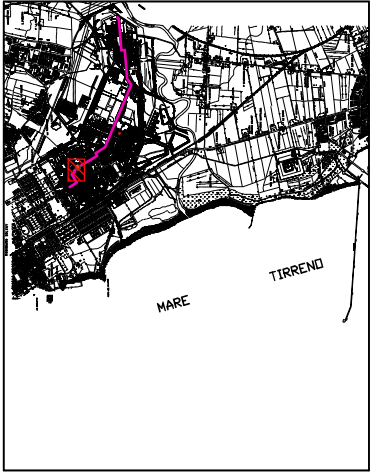

MAPPA CHIAVE

NOTE:


- 1) LE CURVE RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO AI VALORI DI IRRAGGIAMENTO ALLA QUOTA DI RILASCIO (DISTANZE MASSIME).
- 2) LE CURVE RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO AL RILASCIO PRESSO LA VALVOLA DI BLOCCO INSTALLATA IN PROSSIMITÀ DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CLORURO DI CALCIO.

LEGENDA

- LESIONI REVERSIBILI 3 kW/m² (23.0 m)
- LESIONI IRREVERSIBILI 5 kW/m² (21.2 m)
- INIZIO LETALITÀ 7 kW/m² (20.2 m)
- ELEVATA LETALITÀ 12.5 kW/m² (18.7 m)
- EFFETTI DOMINO 37.5 kW/m² (16.2 m)
- LUNGHEZZA FIAMMA (15.8 m)

FIGURA C.4.3-T2-20-JF-5D - FOGLIO 1 DI 3

TOP EVENT No. 2
CONDIZIONI METEO 5D
JET FIRE
DISTANZE PER IRRAGGIAMENTO

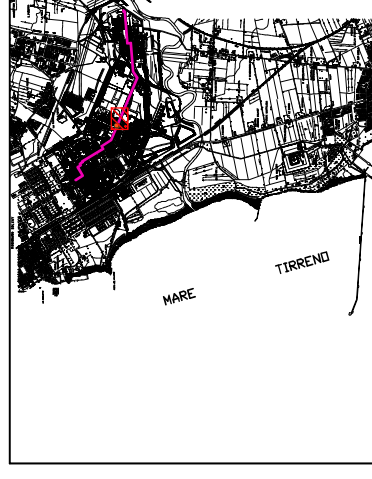


NOTE:

- 1) LE CURVE RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO AI VALORI DI IRRAGGIAMENTO ALLA QUOTA DI RILASCIO (DISTANZE MASSIME).
- 2) LE CURVE RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO AL RILASCIO DALL'ACCOMPIMENTO FLANGIATO UBICATO ALL'ALTEZZA DEL PACCO BAMBOLINO IDROGENO DELLA SOCIETA' INEOS.

- LESIONI REVERSIBILI 3 kW/m² (23.0 m)
- LESIONI IRREVERSIBILI 5 kW/m² (21.2 m)
- INIZIO LETALITÀ 7 kW/m² (20.2 m)
- ELEVATA LETALITÀ 12.5 kW/m² (18.7 m)
- EFFETTI DOMINIO 37.5 kW/m² (16.2 m)
- LUNGHEZZA FIAMMA (15.8 m)

TOP EVENT No. 2
CONDIZIONI METEO 5D
JET FIRE
DISTANZE PER IRRAGGIAME

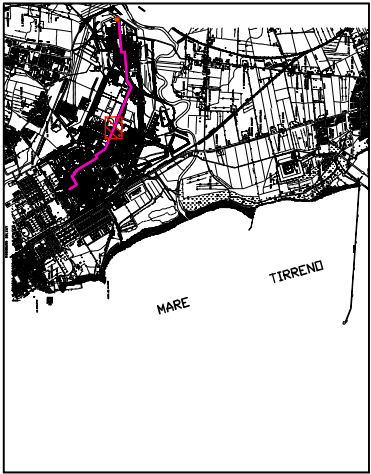

MAPPA CHIAVE

NOTE:

- 1) LE CURVE RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO AI VALORI DI IRPAGGIAMENTO ALLA QUOTA DI RILASCIO (DISTANZE MASSIME).
- 2) LE CURVE RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO AL RILASCIO IN CORRISPONDENZA DELLA STAZIONE DI DECOMPRESSIONE METANO.

LEGENDA

- LESIONI REVERSIBILI 3 kW/m² (23.0 m)
- LESIONI IRREVERSIBILI 5 kW/m² (21.2 m)
- INIZIO LETALITÀ 7 kW/m² (20.2 m)
- ELEVATA LETALITÀ 12.5 kW/m² (18.7 m)
- EFFETTI DOMINO 37.5 kW/m² (16.2 m)
- LUNGHEZZA FIAMMA (15.8 m)

FIGURA C.4.3-T2-20-JF-5D - FOGLIO 3 DI 3

TOP EVENT No. 2
CONDIZIONI METEO 5D
JET FIRE
DISTANZE PER IRRAGGIAMENTO